

# PŮDORYS 6. NP - S.S.-BOURÁNÍ

M 1:50

A


B

C

D

E

F

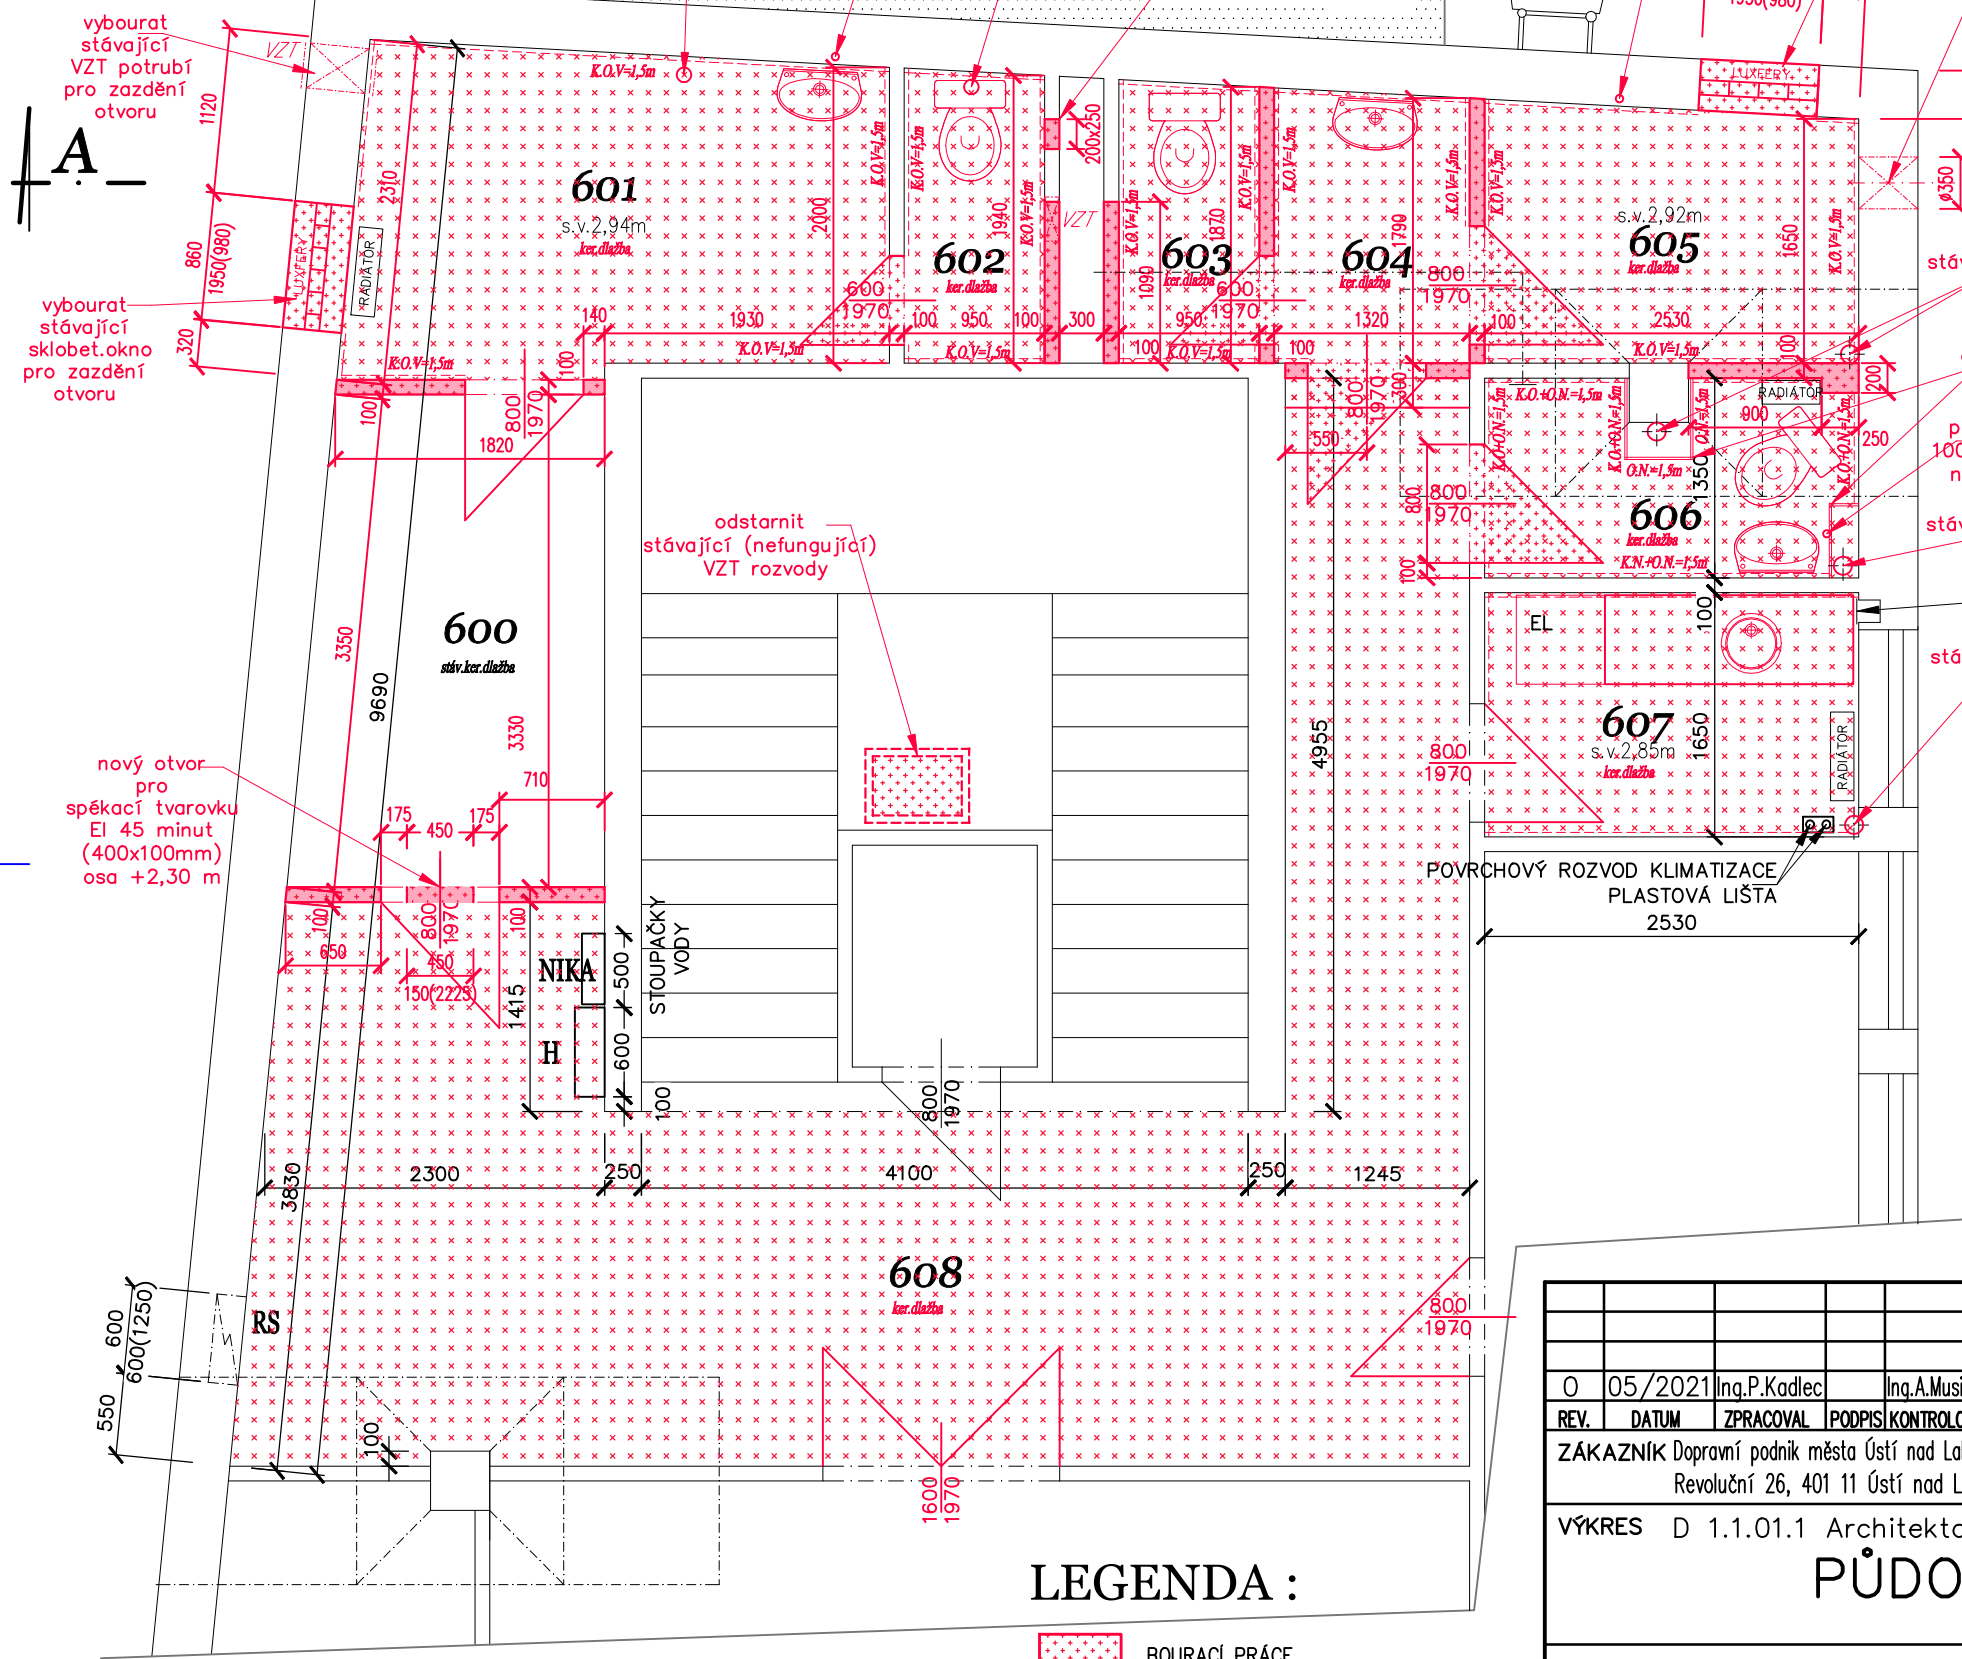

## LEGENDA :

- BOURACÍ PRÁCE
- BOURANÉ STĚNOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ PODLAHOVÉ KRYTY

## TABULKA STÁVAJÍCÍCH MÍSTNOSTÍ

OZN.	využití	plocha m2	podlaha	strop	stěny
600	SKLAD	6,60	stáv. keramická dlažba	stáv. omítky + malba, sv.v. 2,94	Stáv. ker.obklad V=1,5m + malba
601	LAMINOVÁNÍ	7,80	stáv. keramická dlažba	stáv. omítky + malba, sv.v. 2,975	Stáv. ker.obklad V=1,5m + malba
602	WC MUŽI-LAMINOVÁNÍ	1,90	stáv. keramická dlažba	stáv. omítky + malba, sv.v. 2,975	Stáv. ker.obklad V=1,5m + malba
603	WC MUŽI	1,80	stáv. keramická dlažba	stáv. omítky + malba, sv.v. 2,92	Stáv. ker.obklad V=1,5m + malba
604	PŘEDSÍŇ-WC MUŽI	2,40	stáv. keramická dlažba	stáv. omítky + malba, sv.v. 2,92	Stáv. ker.obklad V=1,5m + malba
605	WC MUŽI	4,40	stáv. keramická dlažba	stáv. omítky + malba, sv.v. 2,92	Stáv. ker.obklad V=1,5m + malba
606	WC ŽENY	3,20	stáv. keramická dlažba	stáv. omítky + malba, sv.v. 2,92	Stáv. ker.obklad V=1,5m + malba
607	KUCHYŇKA	4,20	stáv. keramická dlažba	stáv. omítky + malba, sv.v. 2,85	Stáv. ker.obklad V=1,5m + malba
608	CHODBA	29,10	stáv. keramická dlažba	stáv. omítky + malba, sv.v. 2,94	Stáv. malba
		61,40			

**Poznámka:**  
Průrazové otvory pro prostupy nových rozvodů VZT potrubí budou realizovány dle směrových a výškových požadavků samostatně zpracované části D 1.1.01.4.3 Zařízení VZT

O	05/2021	Ing.P.Kadlec	Ing.A.Musilová	Ing.J.Kopal	PD pro stavební řízení a provádění stavby
REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS
ZÁKAZNÍK			PROJEKT REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ		
VÝKRES			D 1.1.01.1 Architektonické a stavebně technické řešení		
			PŮDORYS 6.NP–S.S.		
			5.patro		
			STUPEŇ DPS		
			MEŘ: 1:50		
			ORIENTAČNÍ Č. DOK.		
			ČÍSLO VÝKRESU		
			GD–3–3350		
			REVIZE		
			KOPIE		
			0		
			DISTRIBUTE		

Uložení výkresu U: \ \ \ GD–3–3350\_r0.dwg